



1. 地震によって起きたこと

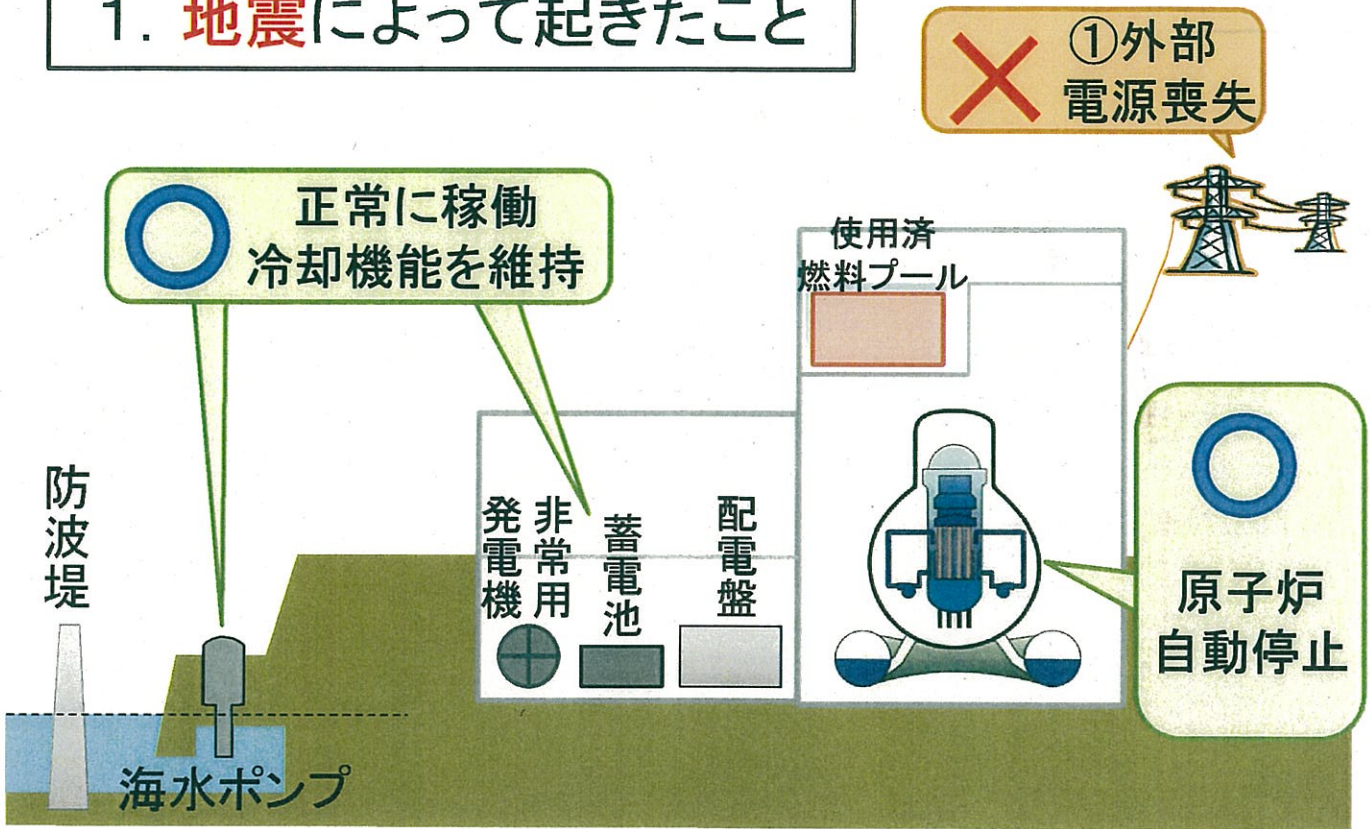

2. 津波によって起きたこと

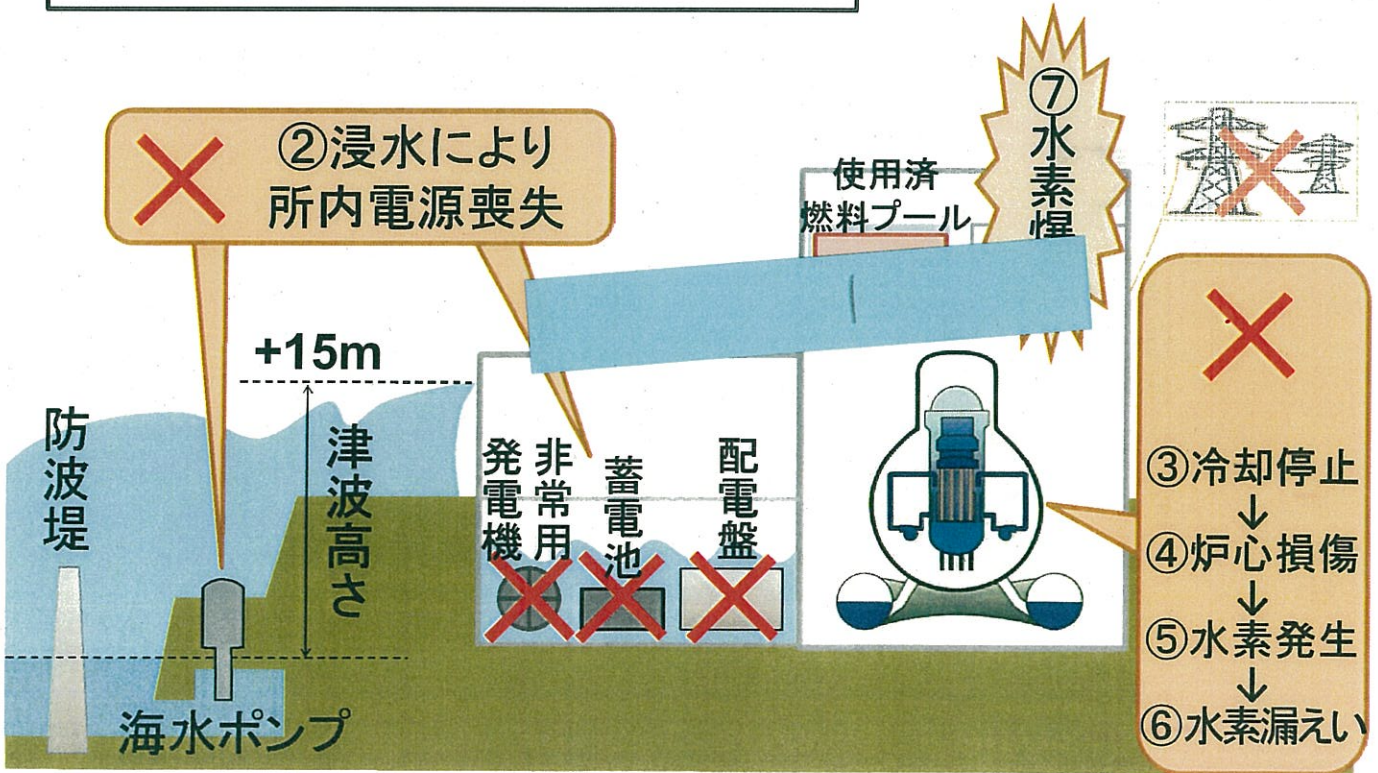

原子力発電所の再起動にあたっての安全性に関する判断基準

基準1

全電源を喪失しても
事態の悪化を防ぐ安全
対策の実施

基準2

今回の事故並みに、想定値を
超えた地震・津波に襲われても、
燃料損傷に至らないことの確認

基準3

事業者による { 更なる安全向上策の期限付き実施計画
新規制への迅速な対応
自主的な安全確保の姿勢