


信濃川水系 清津川・魚野川 3発電所 概要



清津川発電所

使用開始年月	最大使用水量	最大出力	年間発電電力量
昭和33年12月	8.00m ³ /s	16,000KW	8,500万KWh

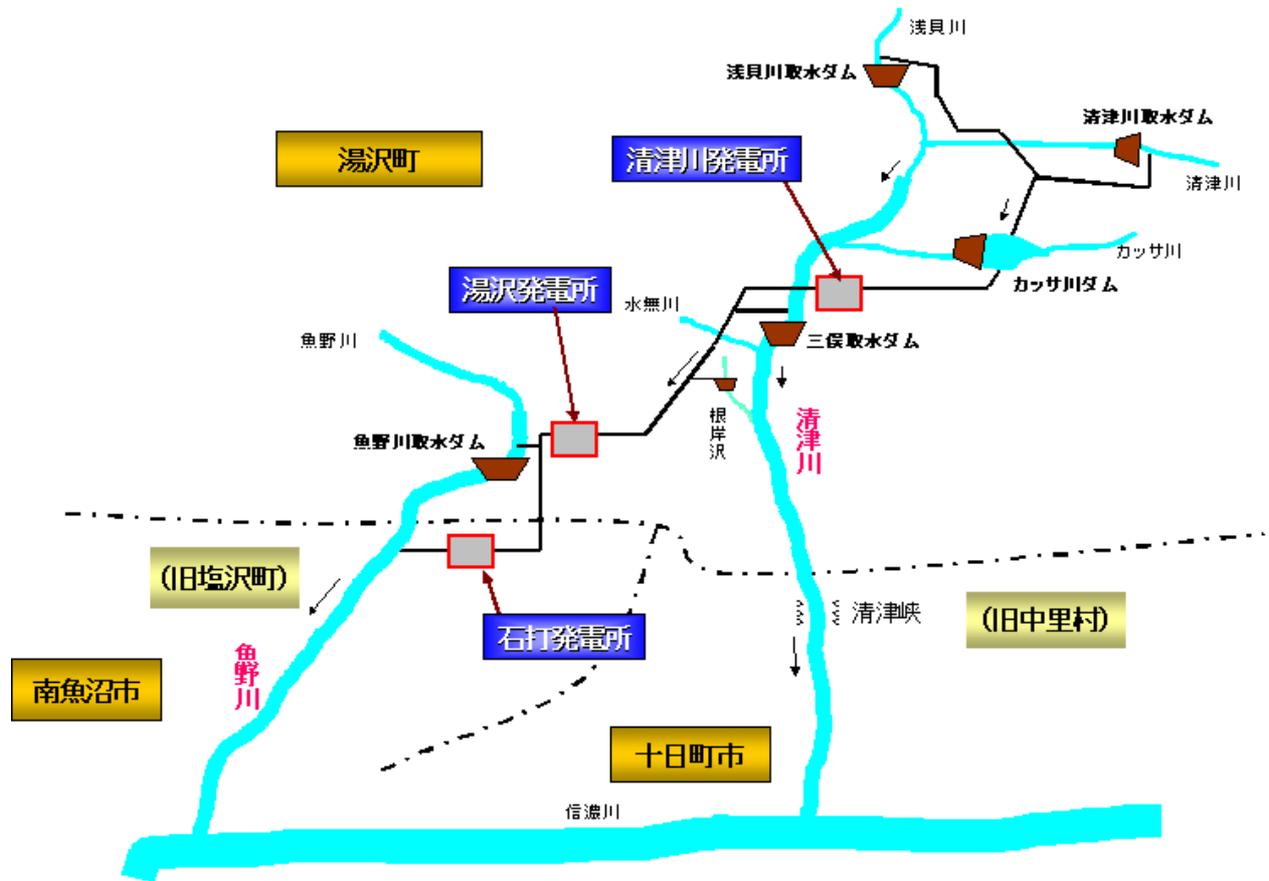

湯沢発電所

使用開始年月	最大使用水量	最大出力	年間発電電力量
大正12年 5月	6.121m ³ /s	15,600KW	11,900万KWh



石打発電所

使用開始年月	最大使用水量	最大出力	年間発電電力量
大正15年11月	13.5m ³ /s	5,600KW	4,000万KWh