


柏崎刈羽原子力発電所 3 号機原子炉再循環系配管点検結果

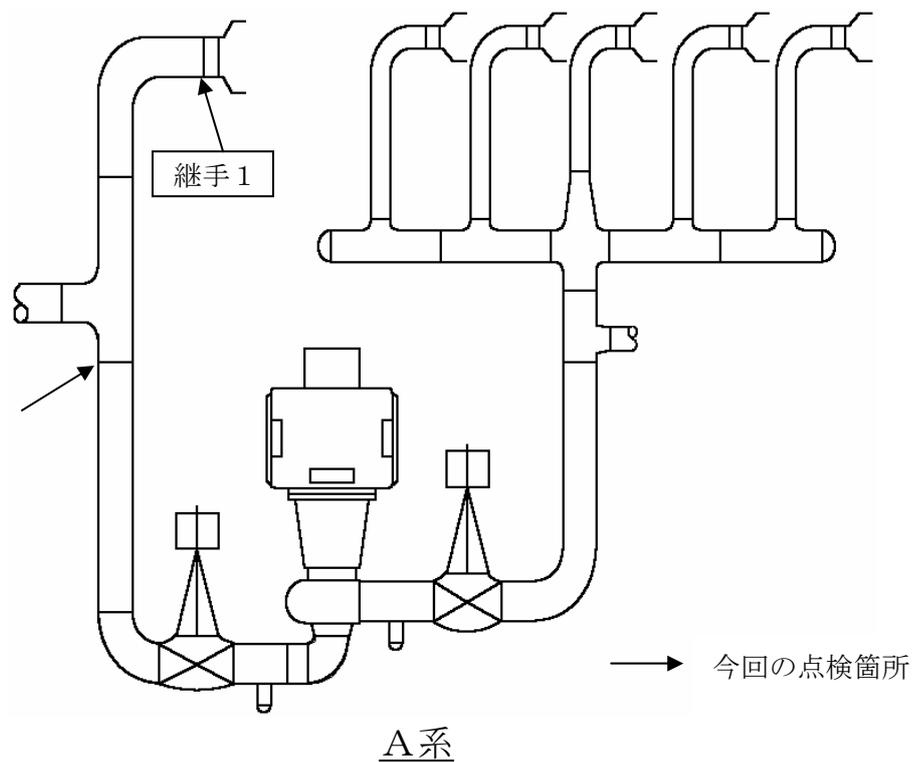

継手 1

単位：mm

番号	指示長さ	指示深さ	配管外径	配管肉厚	備考
①	約 12	約 3.5	625.4	38.9	下流